

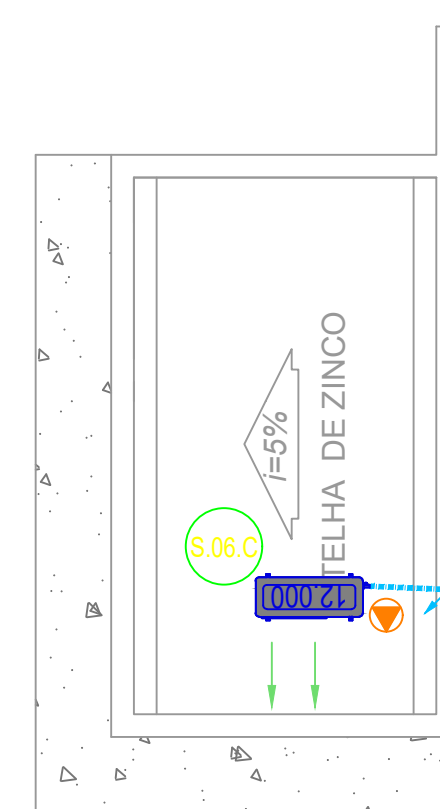
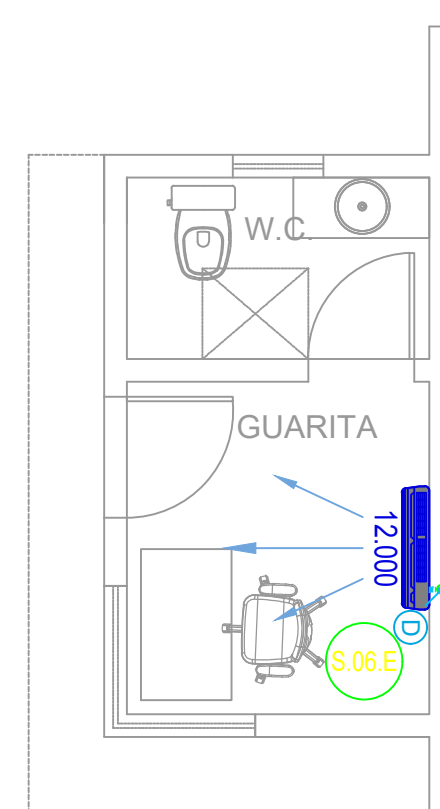
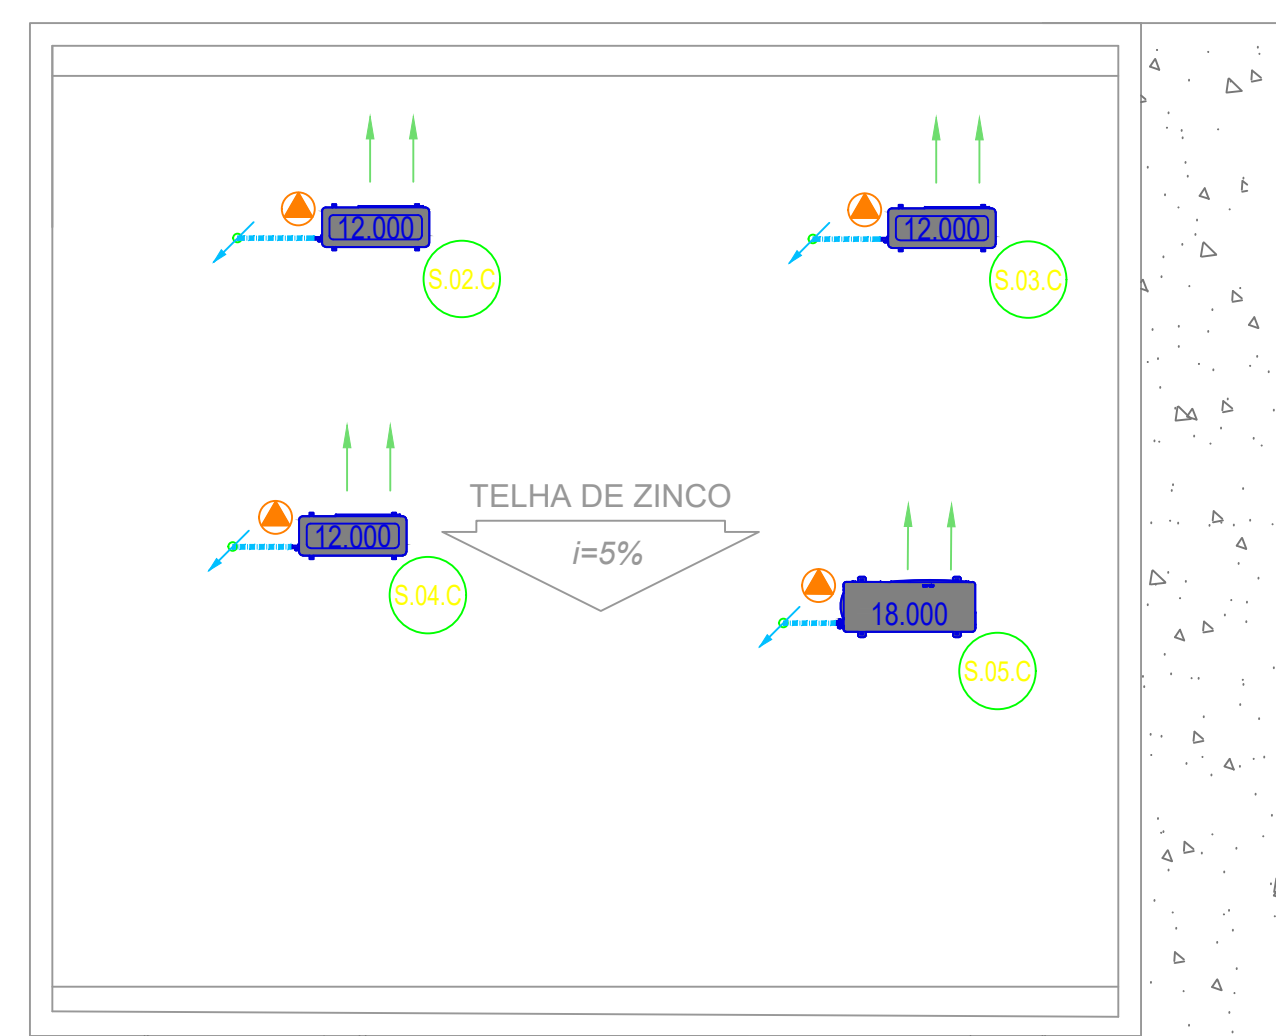



TABELA DE SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT SYSTEM												
Simbologia	PAVIMENTO	AMBIENTE	CARGA TÉRMICA		EVAPORADORES			CONDENSADORES				
			CT	Qtde	Ø - LL	Ø - LS	Comp. Tub.	Modelo	Qtde	Tensão	Frequência	
			Kw		Modelo	un	pol.		pol.	m	un	V
S.01	BLOCO 04	SALA DE MONITORAMENTO	2,46	HW_12000	1	3/8"	3/4"	2,50	UC_12000	1	2F/220	60
S.02	BLOCO 05	ALOJAMENTO	1,99	HW_12000	1	3/8"	3/4"	2,50	UC_12000	1	2F/220	60
S.03	BLOCO 05	ALOJAMENTO DA GUARDA	1,99	HW_12000	1	1/4"	1/2"	2,50	UC_12000	1	2F/220	60
S.04	BLOCO 05	OFICIAL DE DIA	1,99	HW_12000	1	1/4"	1/2"	2,50	UC_12000	1	2F/220	60
S.05	BLOCO 05	GUARITA 1	4,67	HW_18000	1	1/4"	1/2"	2,50	UC_18000	1	2F/220	60
S.06	BLOCO 05	GUARITA 2	1,89	HW_12000	1	3/8"	3/4"	2,50	UC_12000	1	2F/220	60
HW = Evaporador de parede												
PT = Piso/Teto												

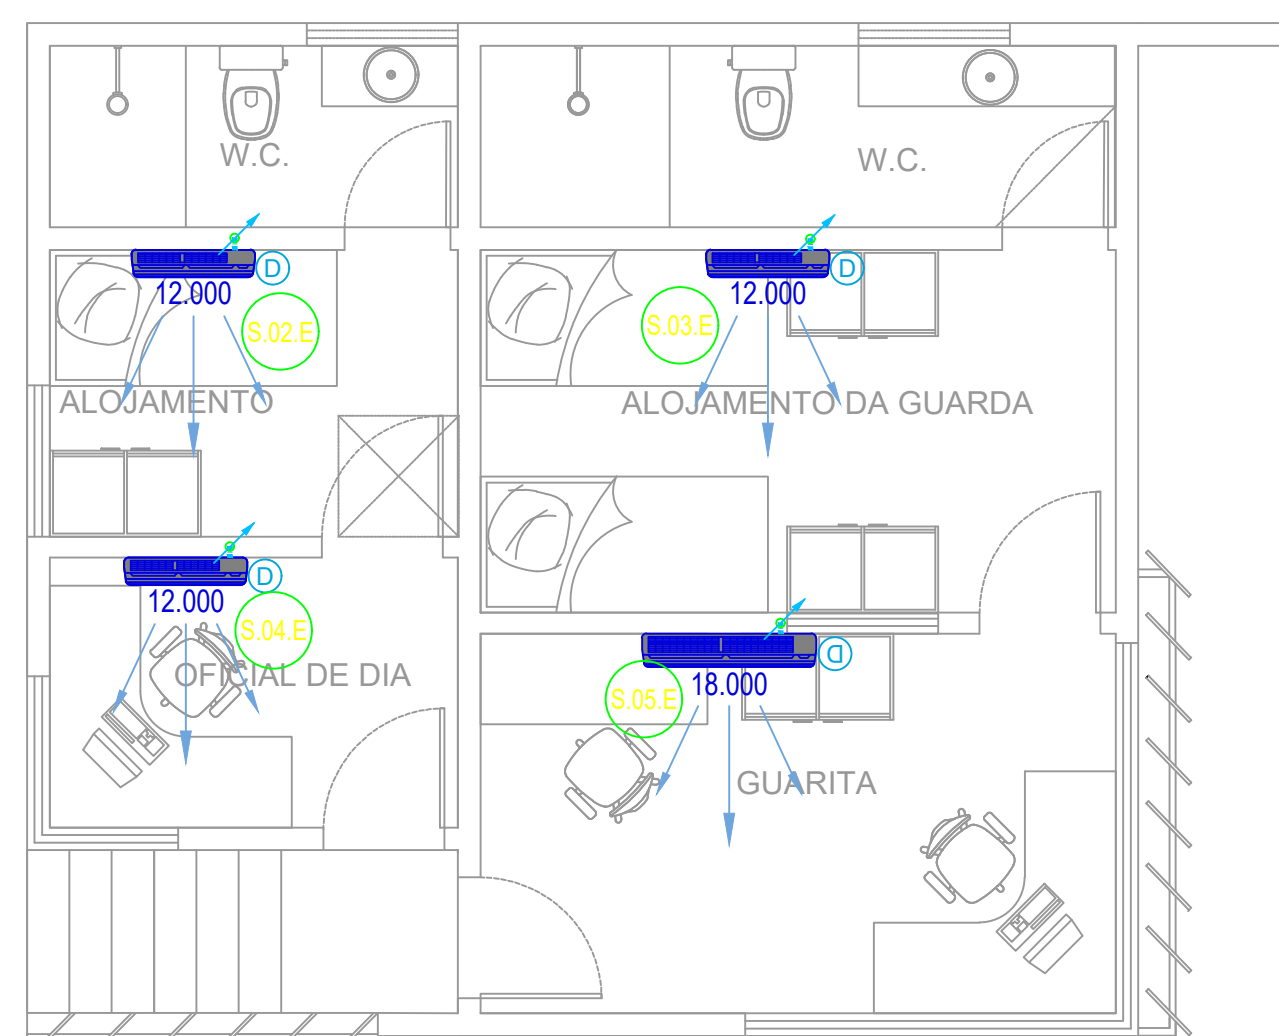

SIMBOLOGIA

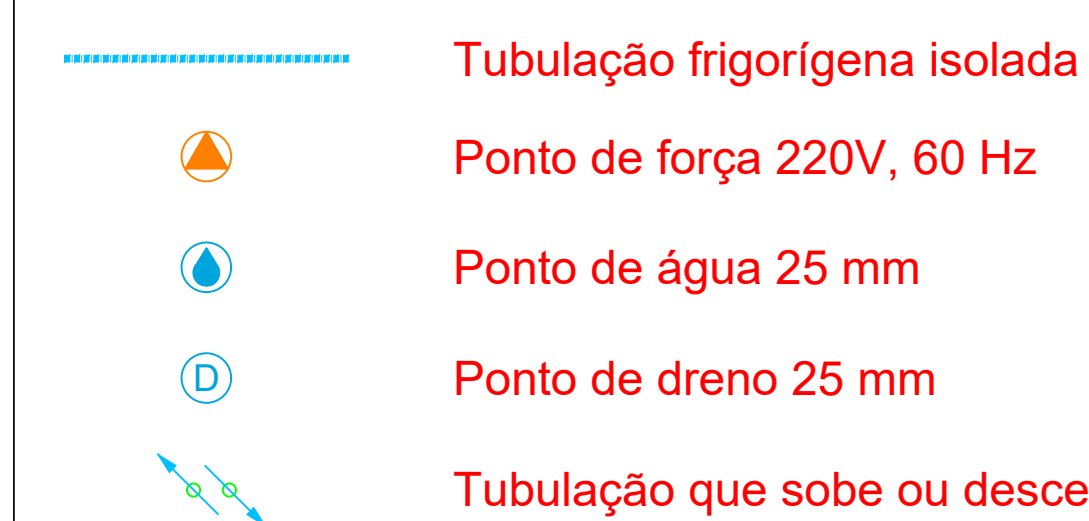

LEGENDA

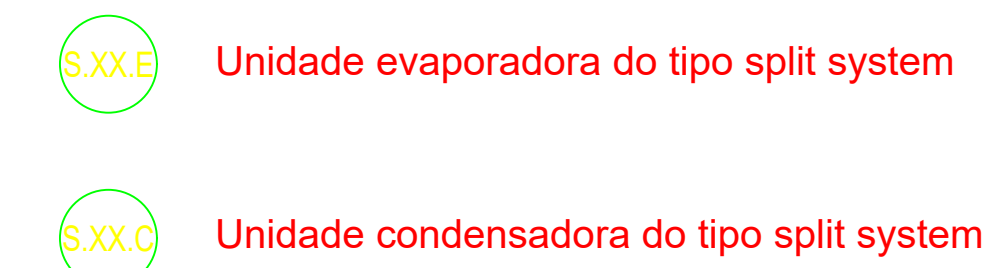

- 1 - Todas as medidas deverão ser conferidas no local;
- 2 - Os drenos deverão ser isolados termicamente;
- 3 - Todos os equipamentos deverão ser instalados sobre calços de neoprene, dimensionados para o peso dos mesmos;
- 4 - As tubulações de elétrica e lógica internas, deverão ser de eletrodutos de PVC cinza, fixados a laje de teto no entre forro;

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMIÇÃO INICIAL	VENICIUS SAMPAIO	21/11/2023
REVISÃO 01	AJUSTE DE UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS	VENICIUS SAMPAIO	30/09/2024