


01 BLOCO 02 _ PLANTA BAIXA / LAYOUT TÉRREO
ESC. 1:100

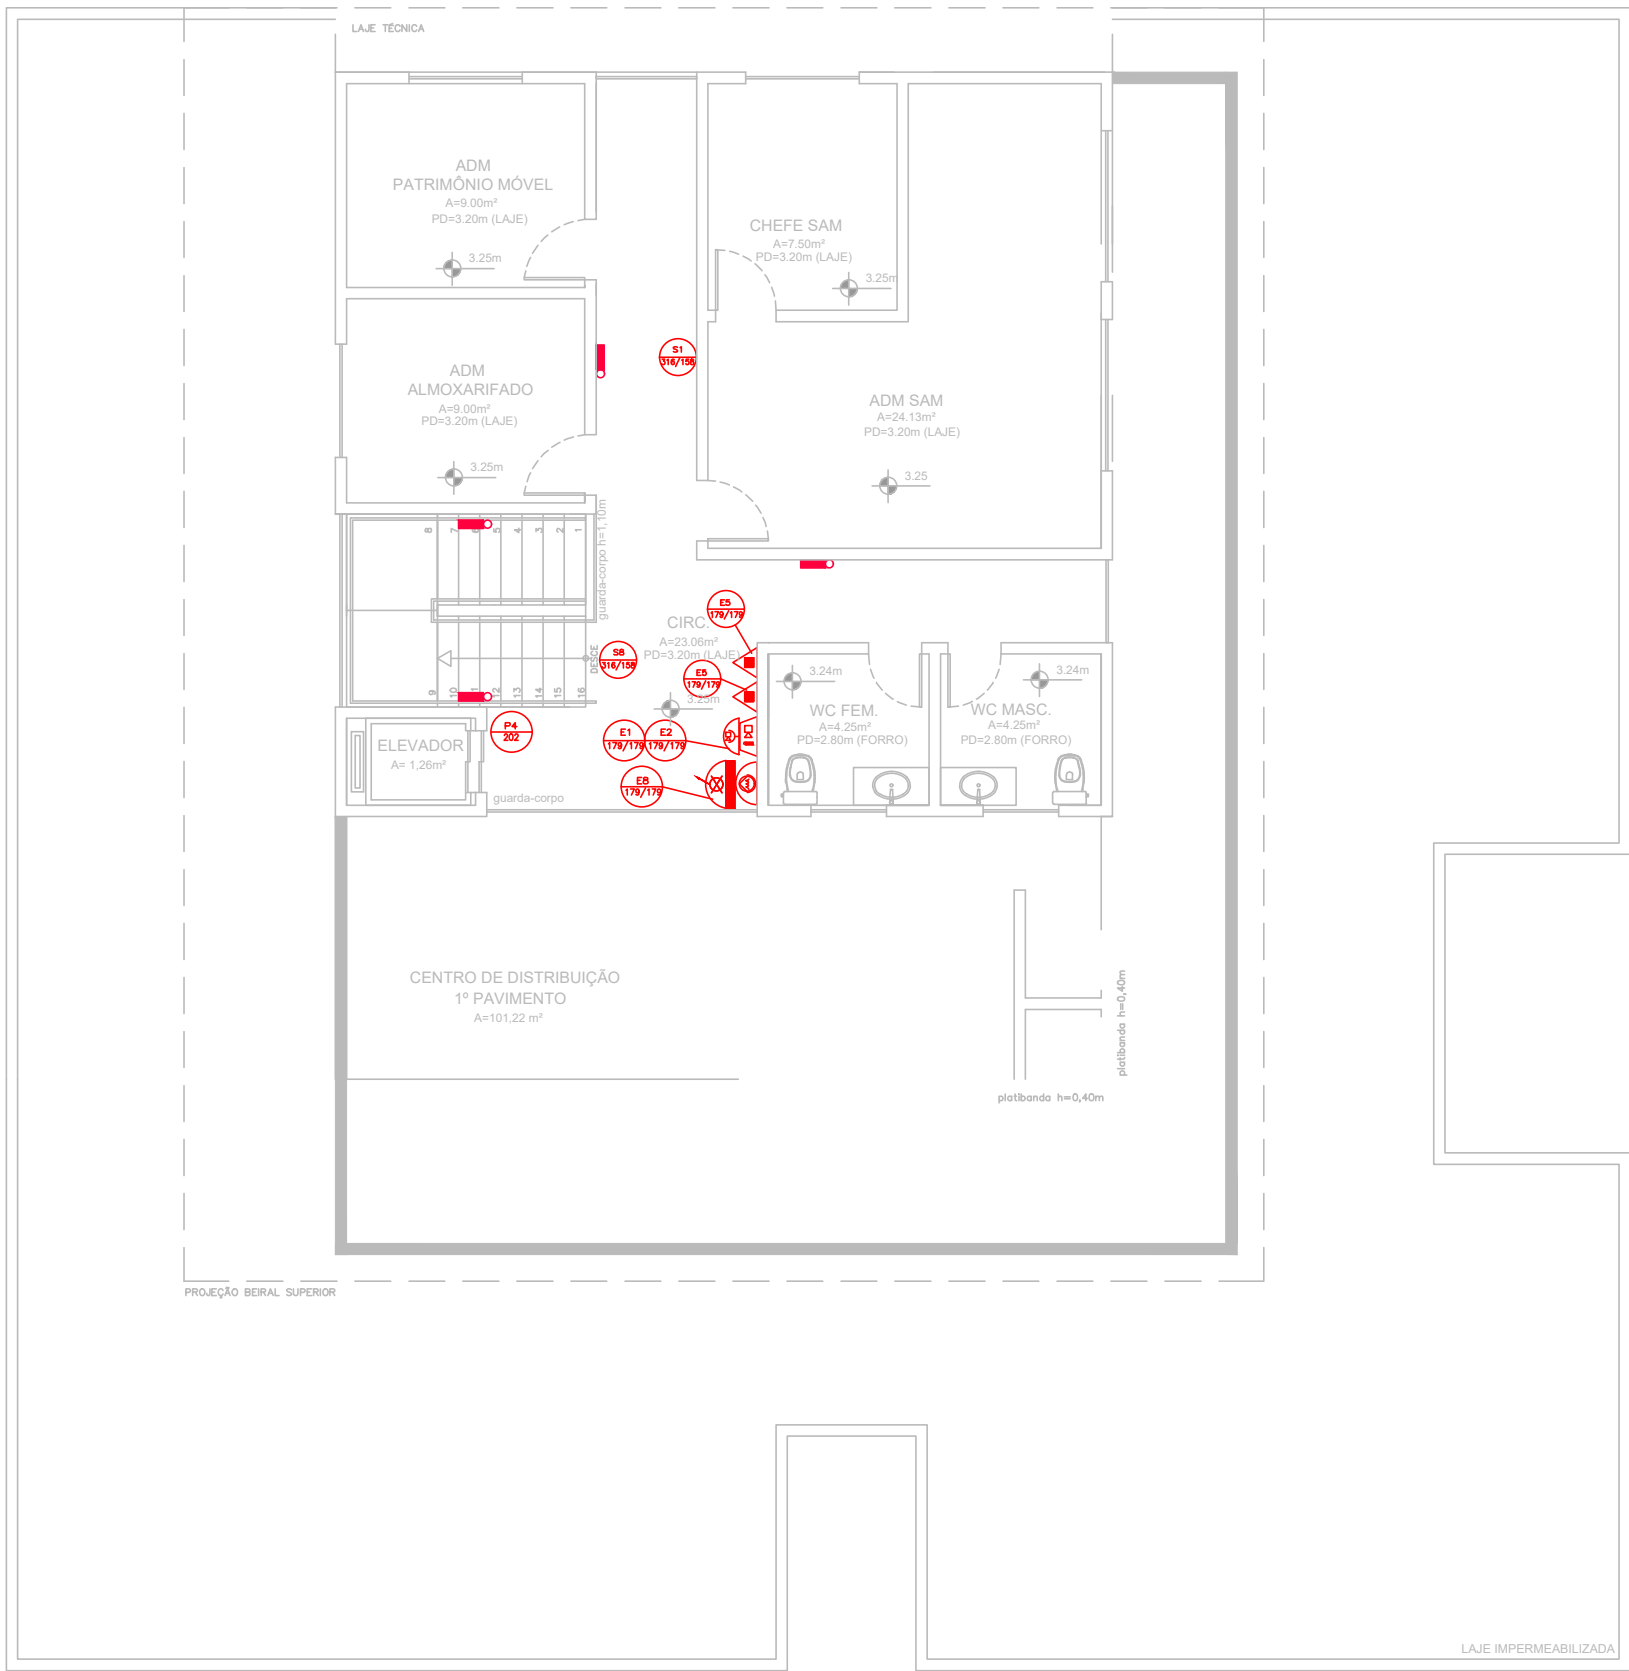

02 BLOCO 02 _ PLANTA BAIXA / LAYOUT 1º PAVIMENTO
ESC. 1:100

| LEGENDA | | |
|---------|-------------------------------|--|
| SÍMBOLO | CÓDIGO E DIMENSÕES DAS PLACAS | DESCRIÇÃO |
| | | Extintor PQS tipo ABC – Capacidade Extintora= 3–A40–B:C ou conforme Especificado em projeto |
| | | Extintor PQS tipo BC – Capacidade Extintora= 40–B:C |
| | E5 179/179 | Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Extintor de Incêndio COD. E5 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | S12 316/159 | Mensagem "SAIDA": fotoluminescente, com altura >=50mm COD S12 IT 20/2019 CBPMESP |
| | S8 316/159 | Placa acrílica ou em alumínio com indicação de sentido de fuga no interior das escadas COD S8 IT 20/2019 CBPMESP |
| | S3 316/159 | Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S3 IT 20/2019 CBPMESP |
| | S2 316/159 | Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S2 IT 20/2019 CBPMESP |
| | S1 316/159 | Placa acrílica ou em alumínio com indicação de saída COD S1 IT 20/2019 CBPMESP |
| | S17 154/112 | Placa acrílica ou em alumínio com indicação do pavimento, no interior da escada, patamar e porta corta-fogo (lado da escada) COD S17 IT 20/2019 CBPMESP |
| | S18 116/719 | Placa acrílica ou em alumínio com indicação, sobre a porta corta-fogo, da forma de acionamento da barra antipânico instalada, complementada pela mensagem "aperte e empurre". COD S18 IT 20/2019 CBPMESP |
| | P1 252 | Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Fumar – COD. P1 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | P2 252 | Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Proibido Produzir Chama – COD. P2 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | A5 340 | Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de Proibição Cuidado Risco de Choque Elétrico – COD. A5 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | E8 179/179 | Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Hidrante de Incêndio COD. E8 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | E1 179/179 | Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio COD. E1 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | E2 179/179 | Placa Adesiva com Sinalização de Equipamento – Indicação do local de acionamento do alarme de Incêndio COD. E2 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | M1 800 | Placa de Sinalização Complementar de Equipamento – Indicação do sistema de proteção contra incêndio existente na edificação COD. M1 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | M2 800 | Placa de Sinalização Complementar de Indicação da lotação máxm,a admitida no recinto de reunião de público COD. M2 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | M4 800/130 | Placa de Sinalização Complementar de Indicação para manter a porta corta-fogo da saída de emergência fechada. COD. M4 IT N°20/2019 CBPMESP |
| | P4 202 | Placa acrílica ou em alumínio com Sinalização de proibição de uso do elevador em caso de incêndio a 1,80m do piso acabado |
| | | Iluminação de emergência tipo farol (2 faróis) |
| | | Iluminação de emergência (bloco autônomo) |
| | | Luminária de balizamento |
| | | Prumada que desce |
| | | Prumada que sobe |
| | | Bomba de Incêndio |
| | | Reserva de Incêndio |
| | | Sistema de Hidrante Simples Caixa de incêndio com 02 mangueiras de 15m |
| | | Hidrante de Recalque |
| | | Central de Alarme de Incêndio |
| | | Botoeira Liga Bomba – Acionamento Manual |
| | | Aviador Sonoro Visual |
| | | Acionador de Alarme |
| | | Tubulação de Incêndio |
| | | Saída Final da Rota de Fuga |
| | | Direção do Fluxo da Rota de Fuga |
| | PCF 90 | Porta corta-fogo P=90, resistente ao fogo por 90 minutos |

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------|
| | | DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ - CEP 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5456/(79)3216-5423 | |
| TIPO DE PROJETO: PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO | | Nº DA PRANCHA 04/10 | |
| ASSUNTO: PLANTA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO - BLOCO 02 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PAVIMENTO TÉRREO E 1º PAVIMENTO | | | |
| ENDEREÇO: R. 8, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro - SE, 49160-000. | | | |
| AUTORES DO PROJETO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS | | | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: KETLEY SILVANA NASCIMENTO SANTOS DE JESUS | | CREA/CAU: 272163506-9 | |
| ESCALA: 1:100 | DATA: NOV/2023 | DESENHISTA: KETLEY SILVANA | LEVANTAMENTO: |