




Esquema lógico (RACK) - TÉRREO

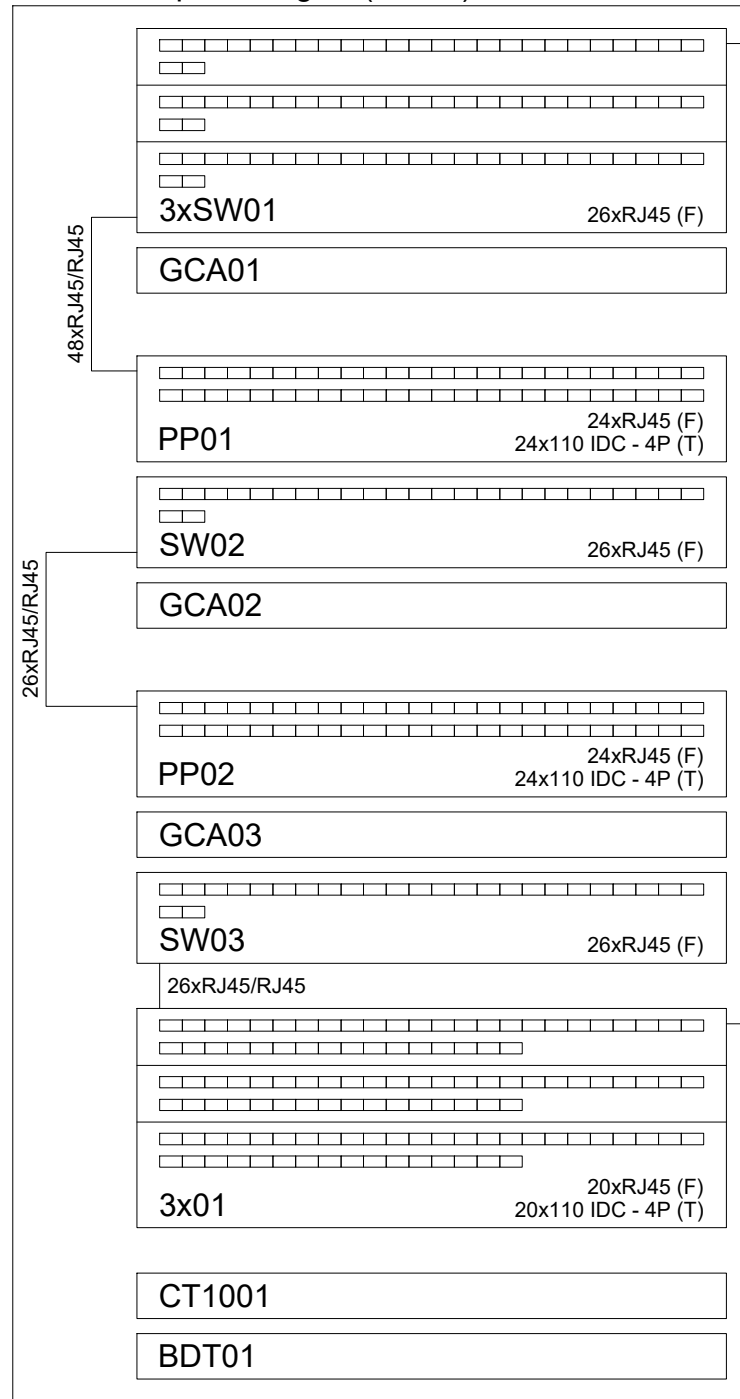


BD1 - 1º PAVIMENTO

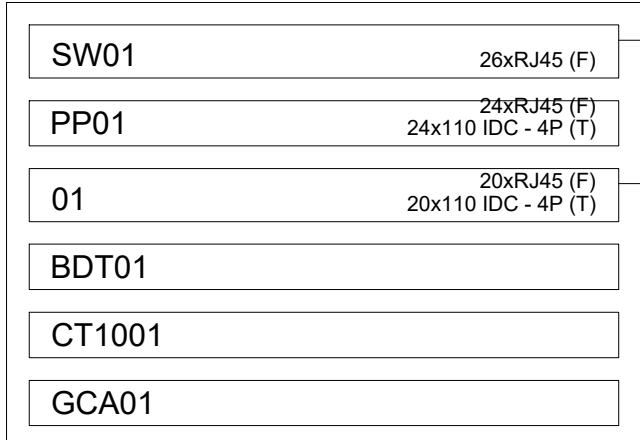


BD1 - 2º PAVIMENTO

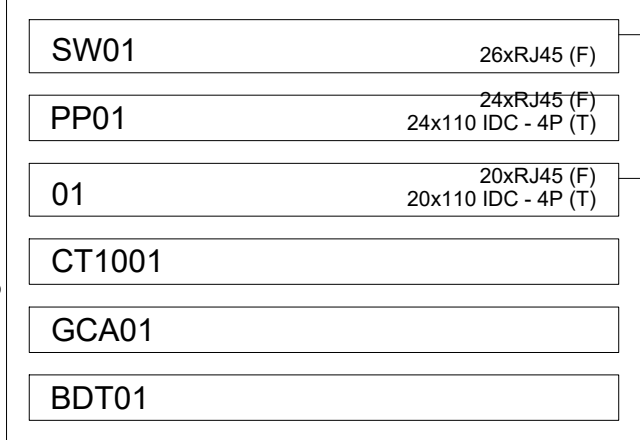

Plano de face do rack - TÉRREO

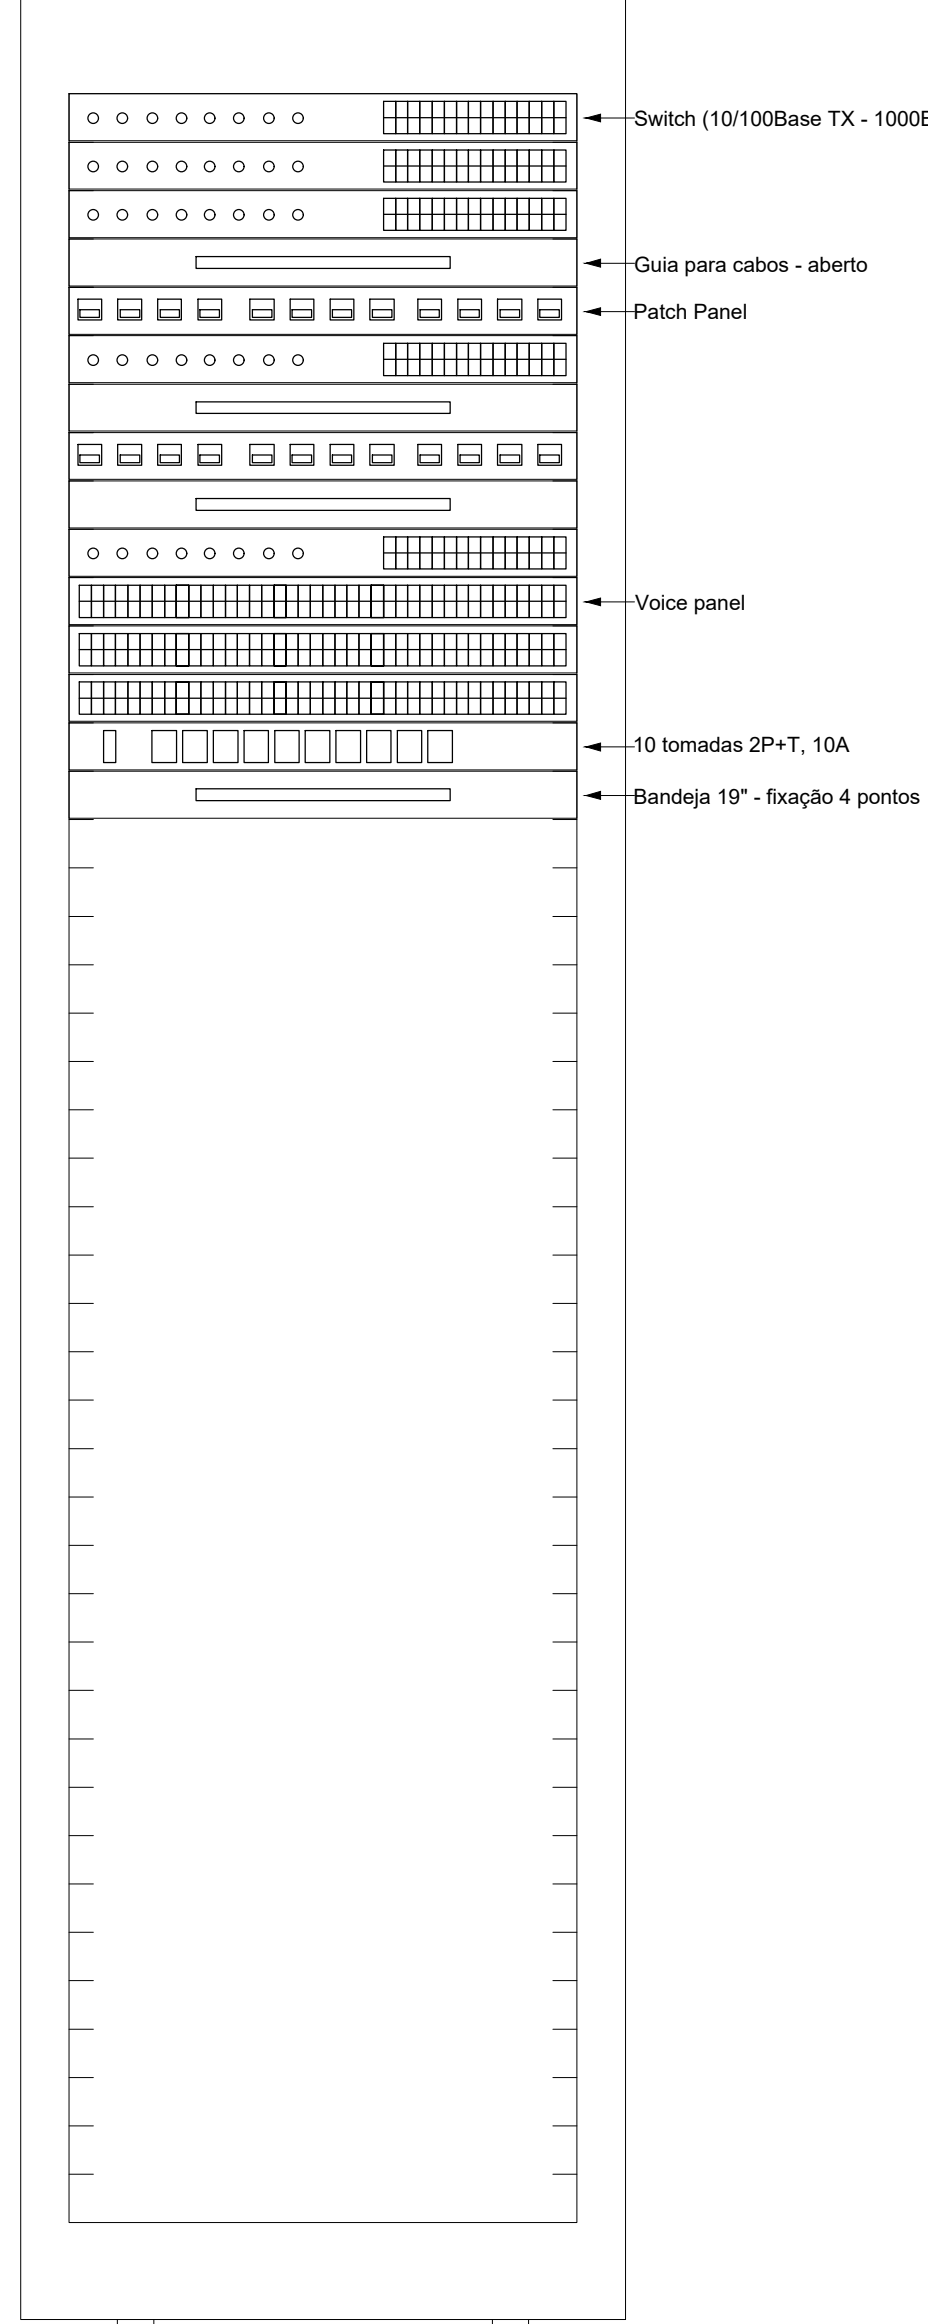


CROQUI DE REFERÊNCIA

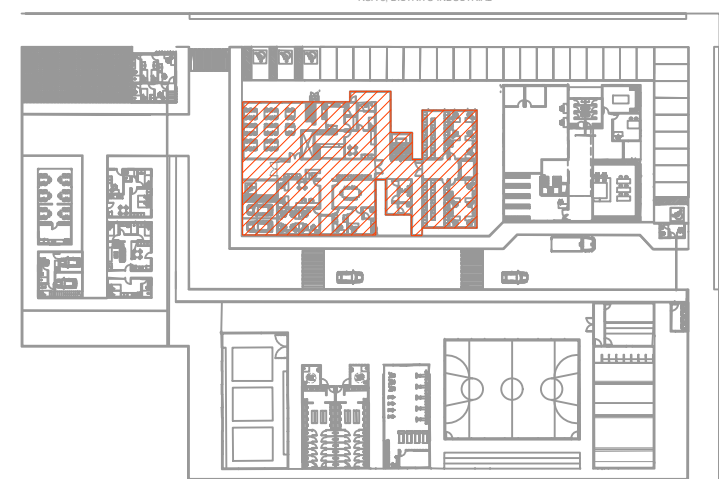

Legenda de peças

	Condulete LL
	Condulete T
	Cruzeta (X) 90°
	Curva 90°
	Curva de inversão
	Curva horizontal 90°
	Rack padrão
	Redução concêntrica
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Caixa de alvenaria - 300x300x300
	Ponto de câmera
	Eletroduto embutido no teto
	Eletroduto embutido na parede
	Eletroduto embutido no piso

INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS E VOZ C/ RJ45

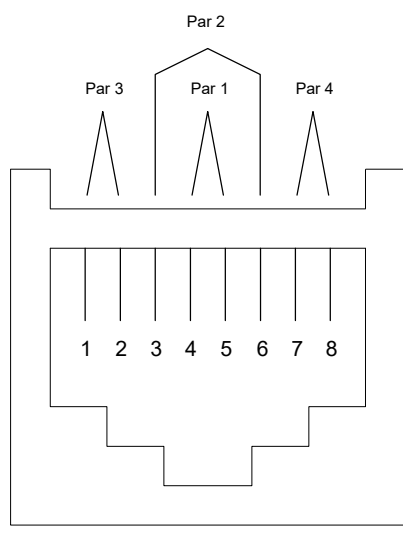


CÓDIGO DE CORES

PAR 1	BRANCO - AZUL
PAR 2	BRANCO - LARANJA
PAR 3	BRANCO - VERDE
PAR 4	BRANCO - MARROM


\* FIO BRANCO TORÇIDO COM O FIO AZUL  
\* FIO BRANCO TORÇIDO COM O FIO LARANJA  
ETC.

DETALHE TÍPICO  
LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

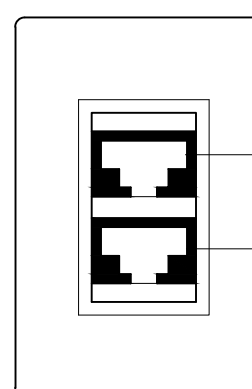

PONTO P/ LÓGICA  
TIPO RJ-45  
PONTO P/ TELEFONE  
TIPO RJ-11  
PLACA 4x2"-2 POSTO VERTICAL

DETALHE TOMADA  
LÓGICA E TELEFONE  
SEM ESCALA

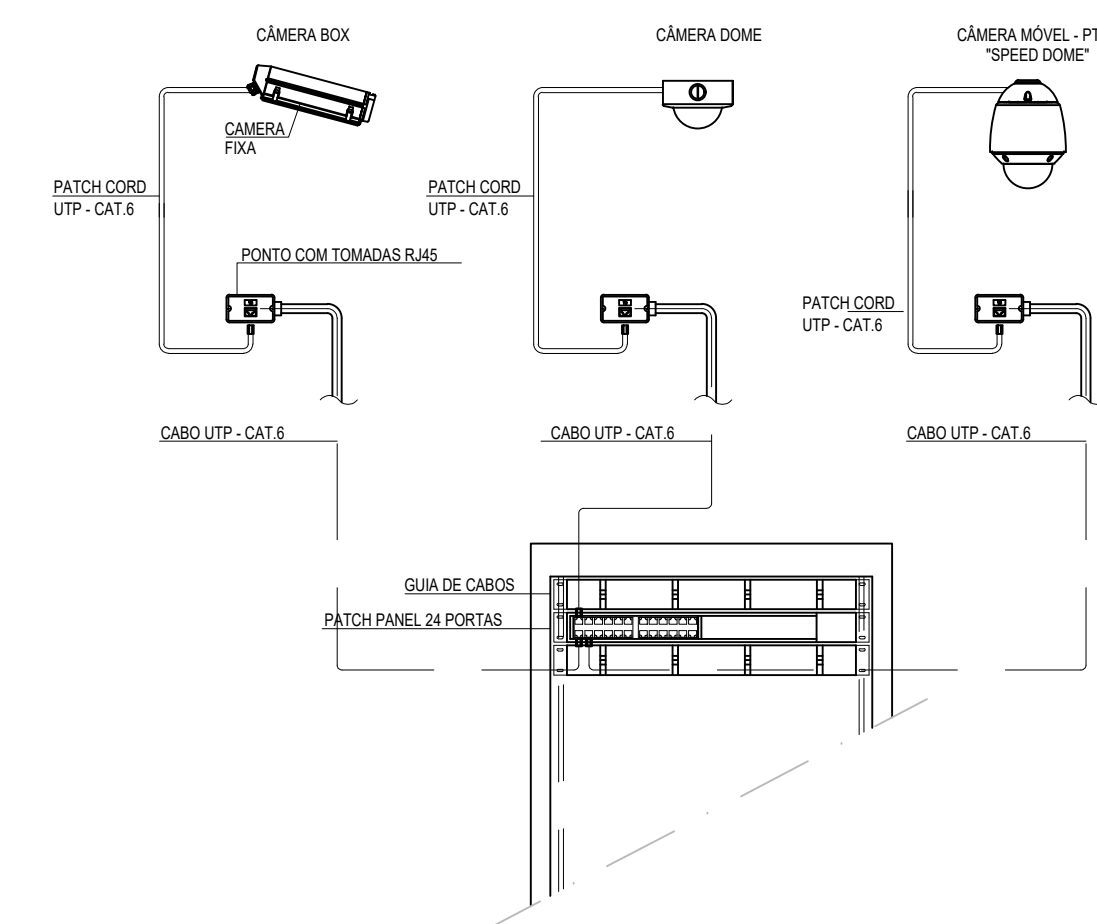

*[Signature]*  
BRUNO ROCHA DOS SANTOS  
CRF 02167625537

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 01	EMISSÃO INICIAL	BRUNO ROCHA	09/09/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
**SERGEIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES  
PRAÇA TORRES BARRETO, nº 20, BARRIO SÃO JOSÉ  
CEP: 49050-020 ARACAJU/SE  
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-8337

TIPO:	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Nº DA PRANCHA
ASSUNTO:	PONTOS DE DADOS E RACK DE DISTRIBUIÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO - TÉRREO	01/08
ENDEREÇO:	R. S, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160-000	
AUTOR DO PROJETO:	GABRIEL MARCIONILO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	BRUNO ROCHA DOS SANTOS	RN: 02167625537
ESCALA:	1/50	
DATA:	09/2024	
DESENHISTA:	GABRIEL MARCIONILO	
LEVANTAMENTO:		