




Plano de face do rack - TÉRREO

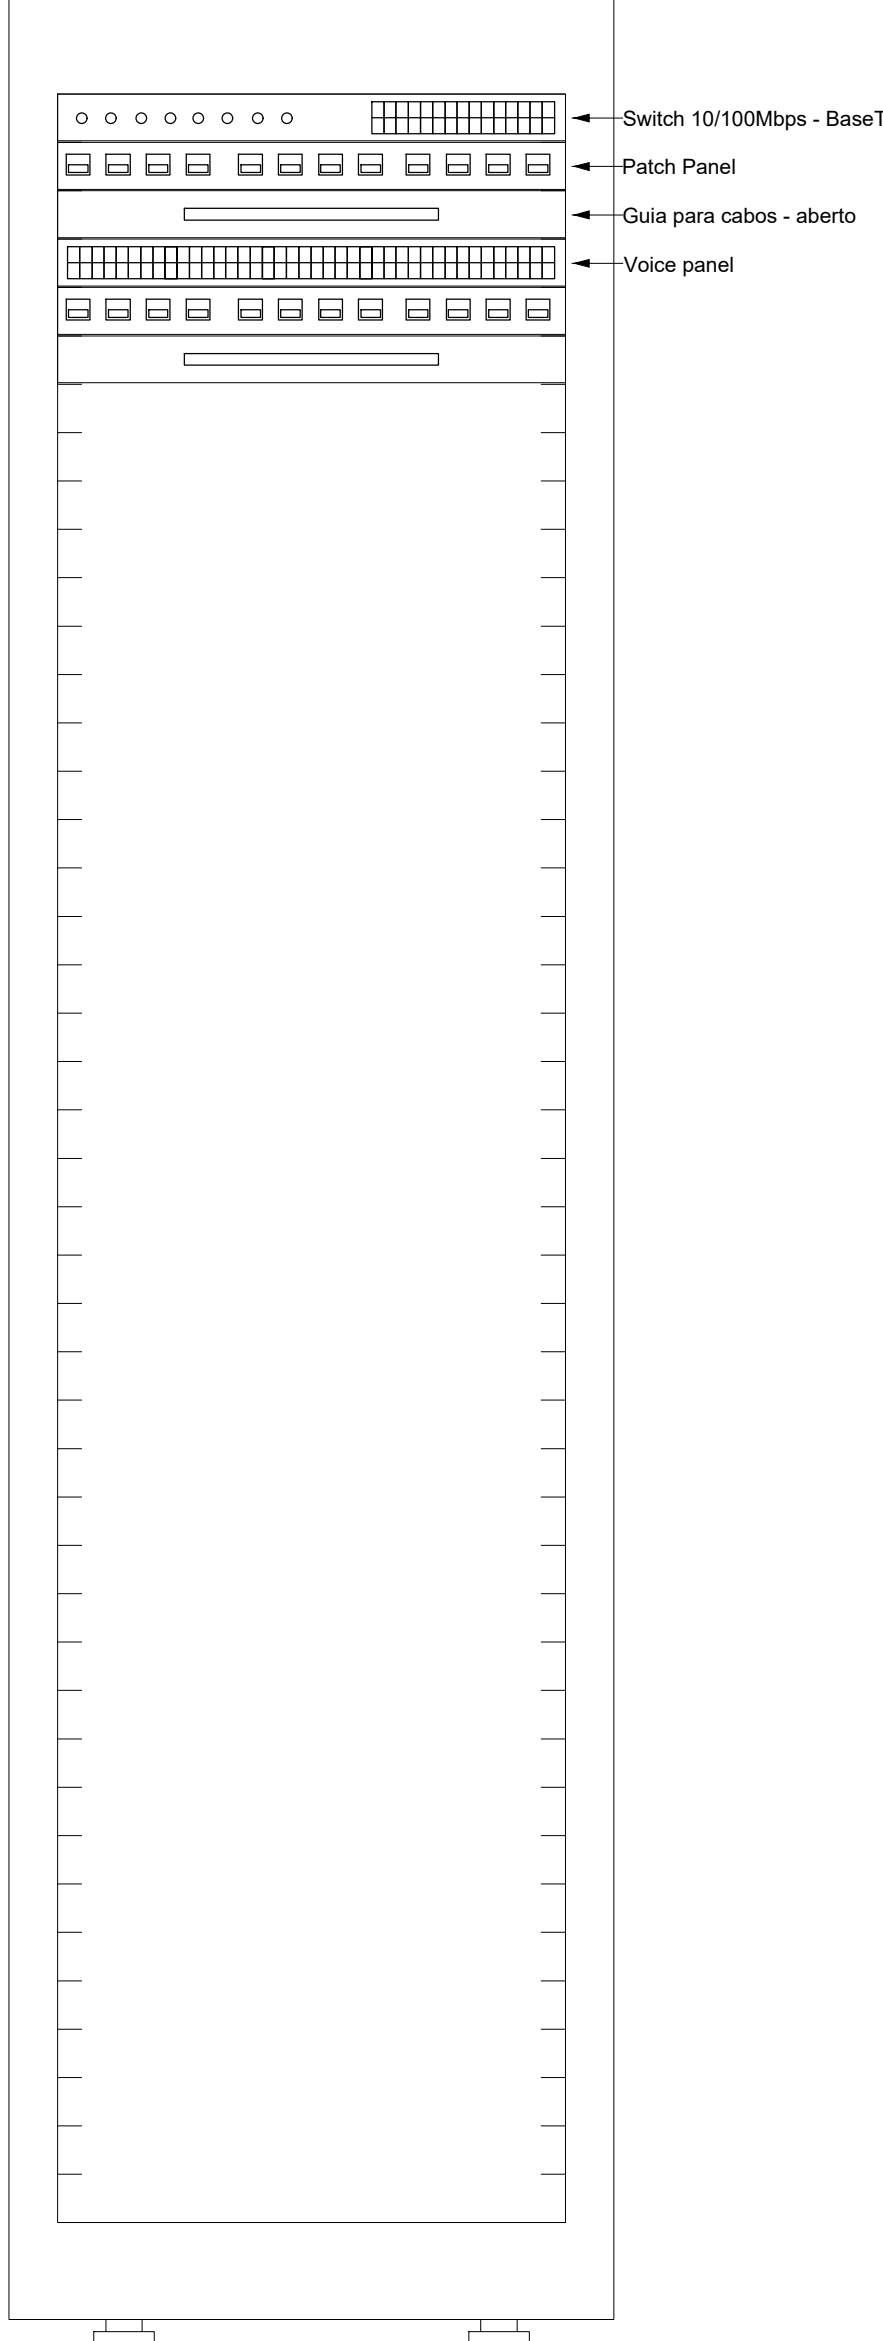

CROQUI DE REFERÊNCIA

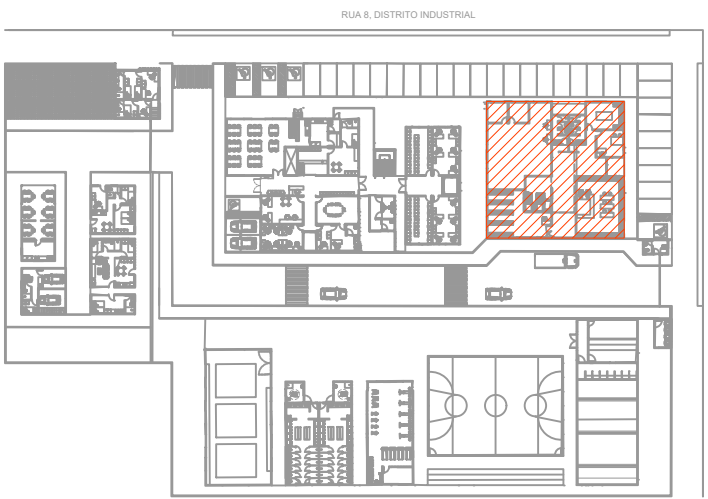

Legenda de peças	
	Condulete LL
	Condulete T
	Cruzeta (X) 90°
	Curva 90°
	Curva de inversão
	Curva horizontal 90°
	Rack padrão
	Redução concêntrica
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Caixa de alvenaria - 300x300x300
	Ponto de câmera
	Eletroduto embutido no teto
	Eletroduto embutido na parede
	Eletroduto embutido no piso

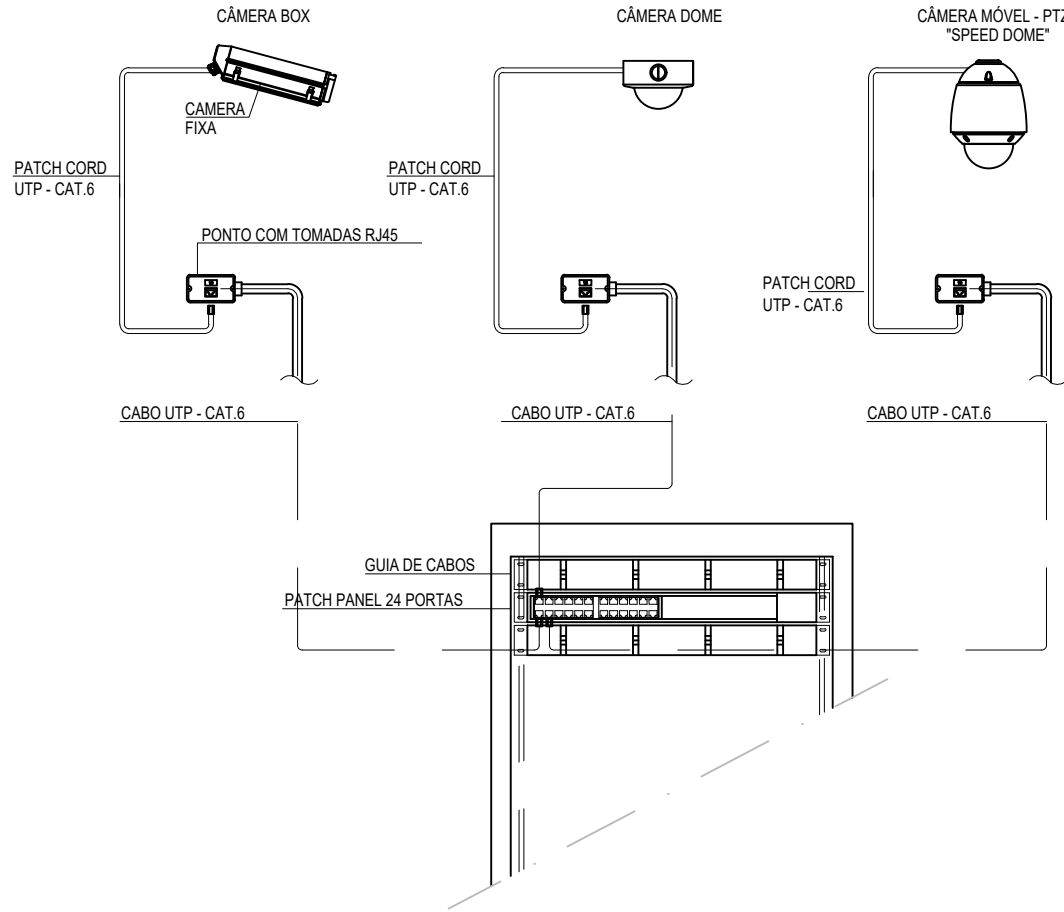

Bruno Rocha dos Santos
Engenheiro de Segurança
CRM 021676255/37

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	EMIÇÃO INICIAL	BRUNO ROCHA	09/09/2024

		DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES PRAÇA TOBIAS BARRETO, nº 20, BAIRRO SÃO JOSÉ CEP: 49050-220 ARACAJU/SE TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-9337	
TIPO:		Nº DA PRANCHA	
ASSUNTO:		04/08	
ENDEREÇO:		R. 8, 480 – Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160–000	
AUTOR DO PROJETO:		GABRIEL MARCIONILO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO ROCHA DOS SANTOS RN: 02167625537			
ESCALA:	DATA:	DESENHISTA:	LEVANTAMENTO:
1/50	09/2024	GABRIEL MARCIONILO	