


CONTINUAÇÃO FL.08

CONTINUAÇÃO FL.08


CONTINUAÇÃO FL.08

#### CROQUI DE REFERÊNCIA

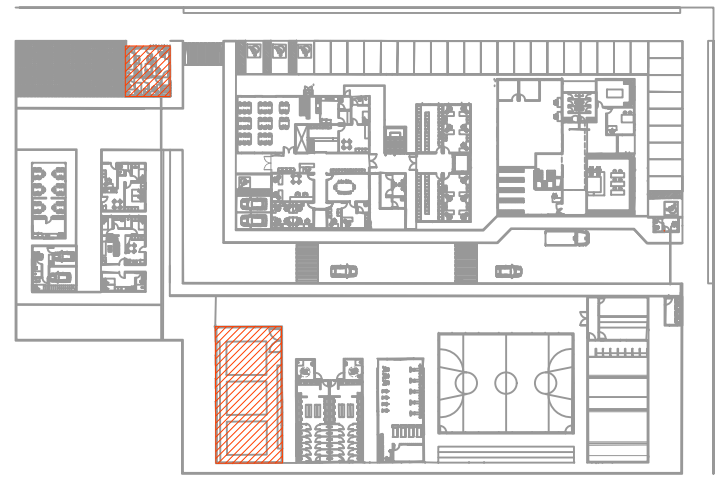

Legenda de peças	
	Condulete LL
	Condulete T
	Cruzeta (X) 90°
	Curva 90°
	Curva de inversão
	Curva horizontal 90°
	Rack padrão
	Redução concêntrica
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Terminal
	Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso
	Tomada RJ45 a 0,30m do piso
	Caixa de alvenaria - 300x300x300
	Ponto de câmera
	Eletroduto embutido no teto
	Eletroduto embutido na parede
	Eletroduto embutido no piso


#### INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS E VOZ C/ RJ45

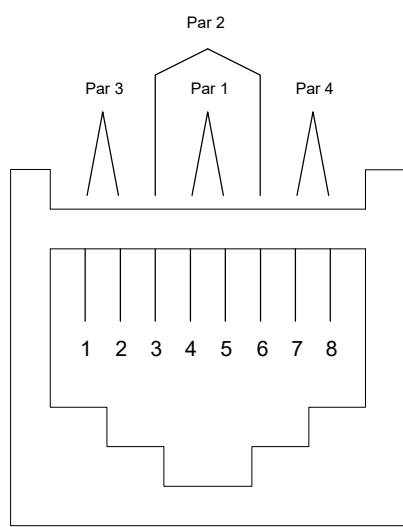

CÓDIGO DE CORES	
PAR 1	BRANCO - AZUL
PAR 2	BRANCO - LARANJA
PAR 3	BRANCO - VERDE
PAR 4	BRANCO - MARRON


\* FIO BRANCO TORÇIDO COM O FIO AZUL  
\*\* FIO BRANCO TORÇIDO COM O FIO LARANJA  
ETC...

#### DETALHE TÍPICO LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

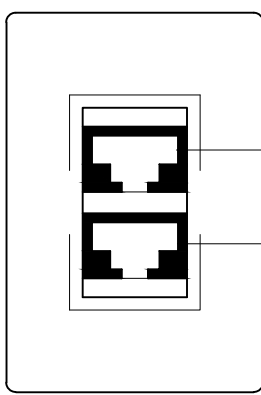

PONTO P/ LÓGICA  
TIPO RJ-45  
PONTO P/ TELEFONE  
TIPO RJ-11  
PLACA 4x2"-2 POSTO VERTICAL

#### DETALHE TOMADA LÓGICA E TELEFONE SEM ESCALA

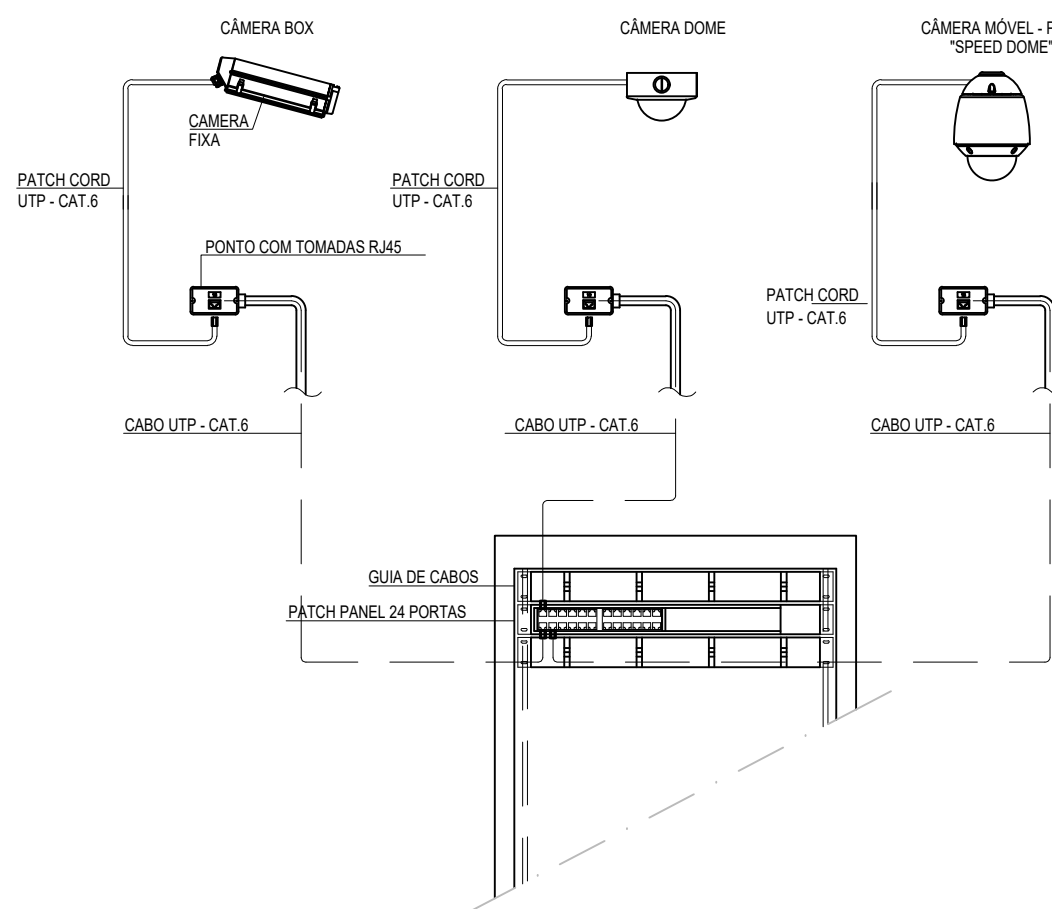

*Bruno Rocha*  
BRUNO ROCHA DOS SANTOS  
CPF: 02167625537

REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
REVISÃO 00	DIREÇÃO INICIAL	BRUNO ROCHA	09/09/2024
REVISÃO 01	ACRÉSCIMO NO NÚMERO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA	BRUNO ROCHA	07/10/2024

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
**SERGEIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
DIRETORIA DE ARQUITETURA E EDIFICAÇÕES  
PRAÇA TORRES BARRETO, nº 20, BARRIO SÃO JOSÉ  
CEP: 49050-020 ARACAJU/SE  
TELS: (79)3216-5454 / (79)98851-8337

TIPO:	<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>	Nº DA PRANCHA
ASSUNTO:	PONTOS DE DADOS E MONITORAMENTO GUARITA 01 E COMPLEXO ESPORTIVO - ÁREA EXTERNA	<b>07/08</b>

ENDEREÇO:  
R. S, 480 - Distrito Industrial, Nossa Sra. do Socorro/SE, 49160-000

AUTOR DO PROJETO: GABRIEL MARCONILO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO ROCHA DOS SANTOS RN: 02167625537

ESCALA: 1 / 75	DATA: 10/2024	DESENHISTA: GABRIEL MARCONILO	LEVANTAMENTO:
-------------------	------------------	----------------------------------	---------------